



Not-Halt / Aus-Taste, Schüsselenstr. MS1

Typ
Art.-Nr.

M22-PVS
216879

Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Grundfunktion			NOT-HALT-/NOT-AUS-Taster
Beschreibung			Einzelschließung MS1 nicht schließanlagenfähig
Bauform			Pilzform
Durchmesser	Ø	mm	38
Farbe			
Pilzstößel			rot
RAL-Wert			RAL 3000
			
Funktion			Schlüsselbetätigung
Beleuchtung			ohne Beleuchtung
Frontring			ohne
Anbindung an SmartWire-DT			ja
Hinweise			Entriegeln durch Drehen mit Schlüssel
Information zum Lieferumfang			mit einem Schlüssel
Hinweise			
Entriegeln durch Drehen mit Schlüssel			
Pilzdurchmesser 38 mm			
mit 1 Schlüssel			

Approbationen

Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification
Degree of Protection

IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
E29184
NKCR
012528
3211-03
UL listed, CSA certified
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Allgemeines


Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	x 10 ⁶	> 0.1
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele/ h		 600
Betätigungskraft		N	50
Schutzart			IP67, IP69K
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	- 25 - + 70
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	50 Schockdauer 11 ms Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27


Technische Daten nach ETIM 4.0

Mit Frontring			Nein
---------------	--	--	------

Art der Entriegelung			Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse			rund
Beleuchtbar			Nein
Lochdurchmesser		mm	22
Geeignet für NOT-AUS			Ja
Farbe des Knopfes			rot
Farbe Frontring			Chrom
Breite der Öffnung		mm	22
Höhe der Öffnung		mm	6
Schutzart (IP)			IP67
Werkstoff des Frontrings			Kunststoff
Durchmesser der Kappe		mm	38
Tastend			Nein
Schaltfunktion verrastend			Ja
Bauform des Knopfes			flach

Abmessungen

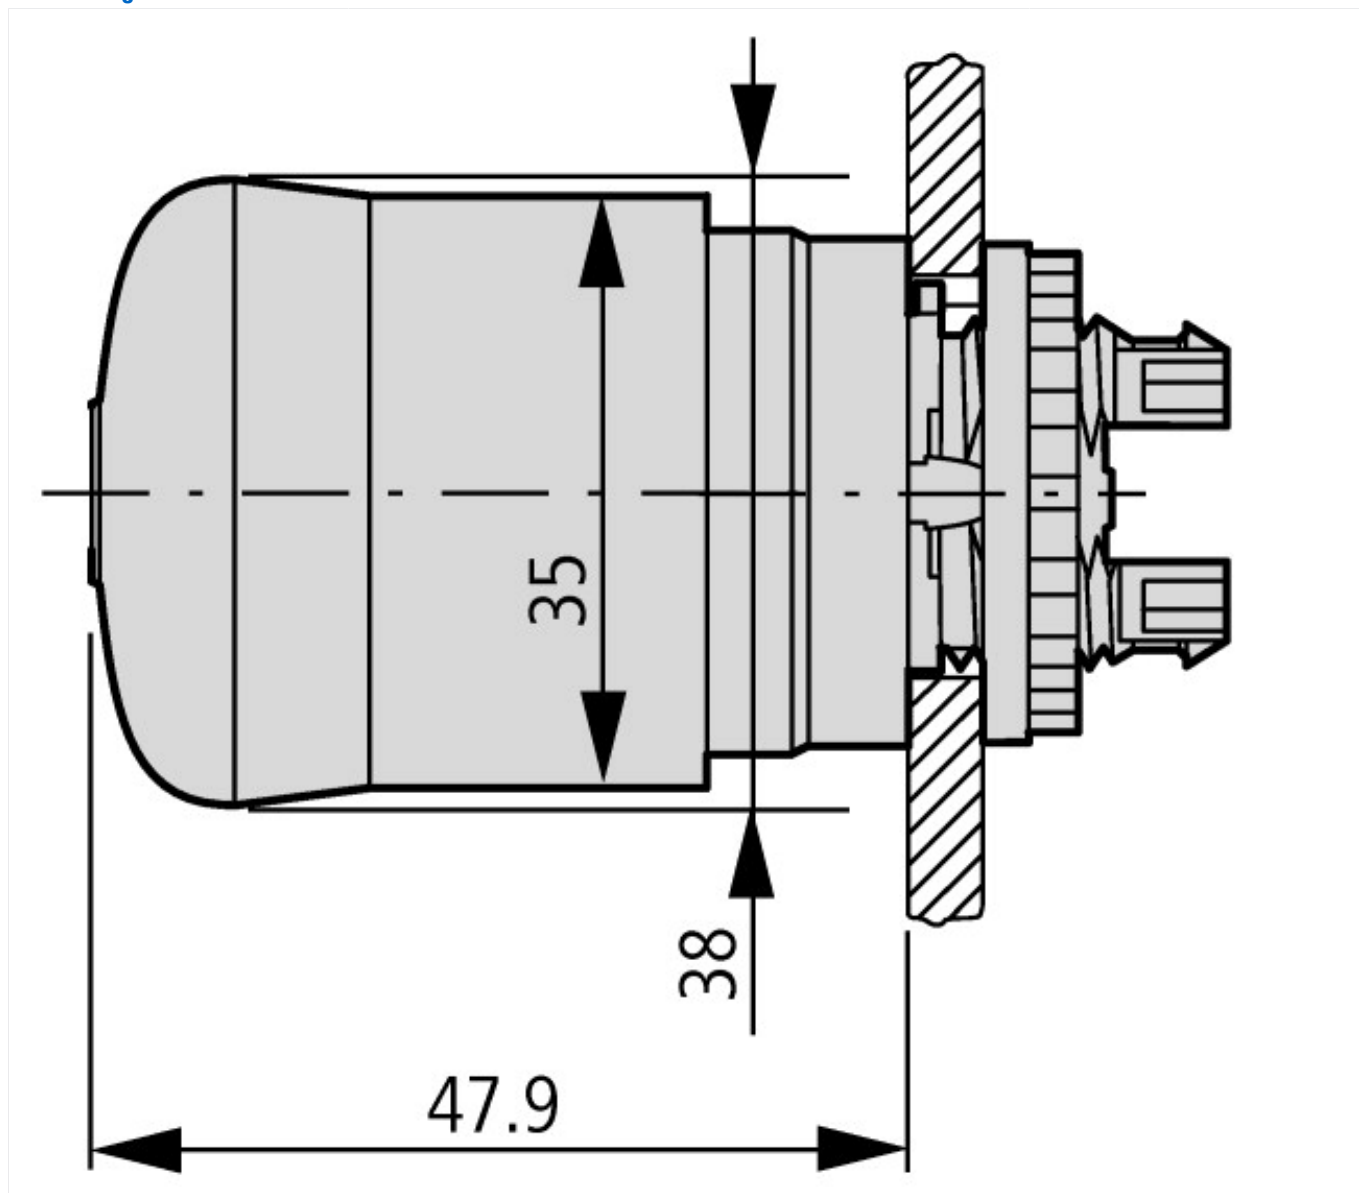

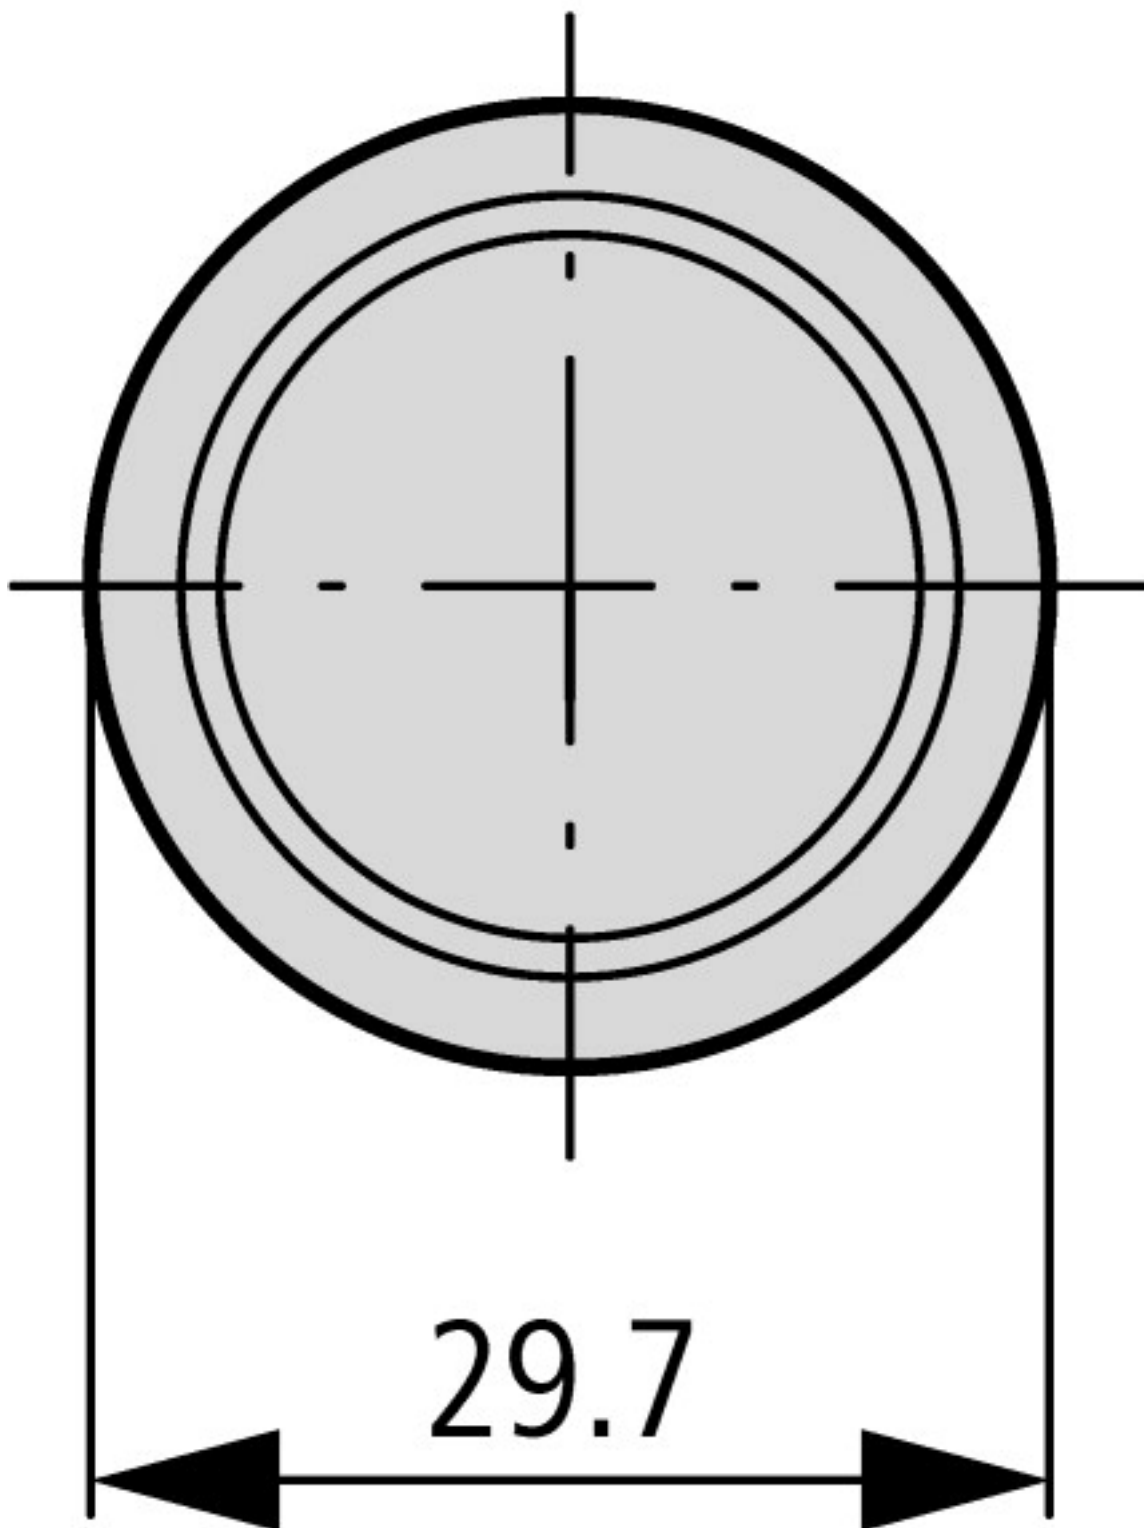

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan

IL04716002Z (AWA1160-1745) System
RMQ-Titan

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2011_03.pdf