


Wandlermessung KNG
BP-WMS-K-800/20/3

H x B x T
2060x800x300
+Sockel H=100

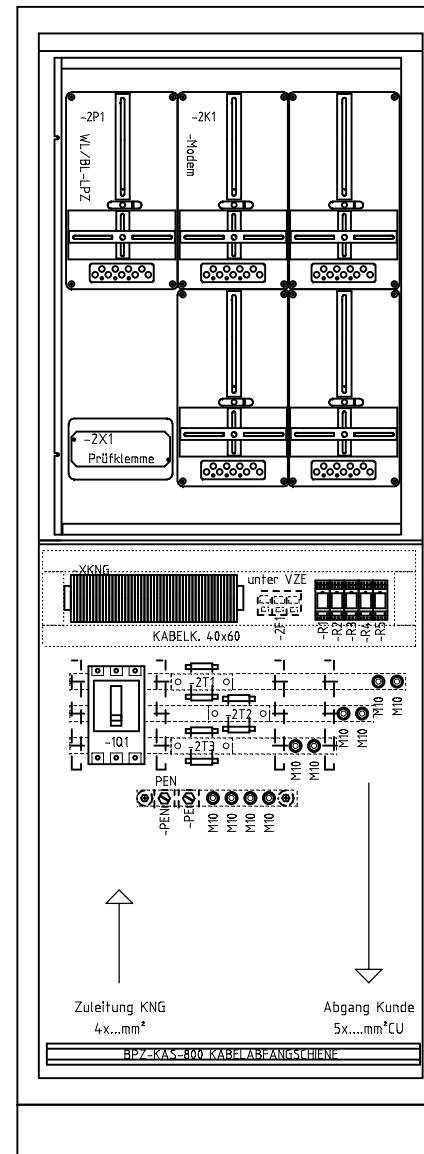

Zuleitungsquerschnitt:
max.2x185mm²

Achtung!!

Einbaurichtung der Stromwandler beachten
K = Kommend

L = Last

			Datum	31.05.2023	REXEL Austria GmbH. Walcherstraße 1a 1020 Wien		 Powering Business Worldwide	KNG WAME Pos 01 Frontansicht 1		Blatt 1 1 Bl.		=000010		+10
			Bearbeiter	MME								KNG WAME 250A		
			Geprüft	Kunde										
R. Änderung	Datum	Name	Norm		Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	Frontansicht		23401671				

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten !

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 7.12.0 SP1
Plot : 13.06.2023

--	--	--	--

R.	Änderung	Datum	Name
1			

Datum	31.05.2023
Bearbeiter	MME
Geprüft	Kunde

Norm	Ursprung	Ersatz für
2		


REXEL Austria GmbH. Walcherstraße 1a 1020 Wien	Ersatz durch
3	

KNG WAME Pos 01 Stromlaufplan 1 Stromlaufplan	Ersatz durch
5	


6	

=000010	+10
KNG WAME 250A	Blatt 1
23401671	4 Bl.
7	
8	

CU - Stärke für Wandlerlaschen	
200A bis 300A	CU 30x5
400A	CU 40x5
600A	CU 40x10

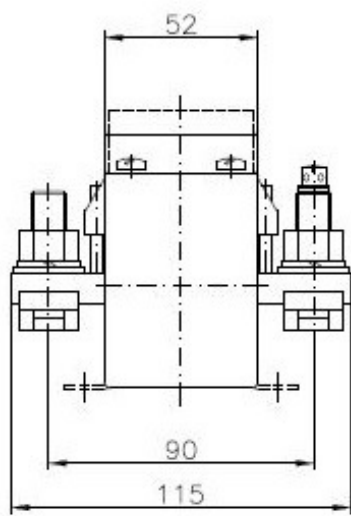


4mm: M12x35 — 50...400A
6mm: M12x35 — 500...600A
10mm: M12x40 — ...600A

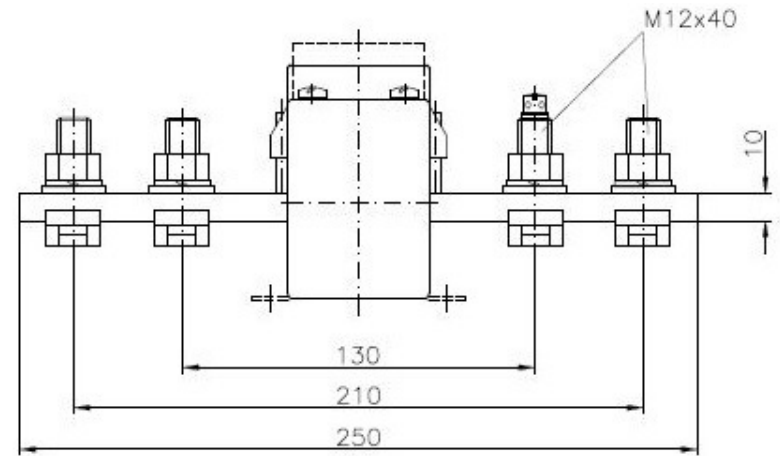


Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten !

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 7.12.0 SP1
Plot : 13.06.2023

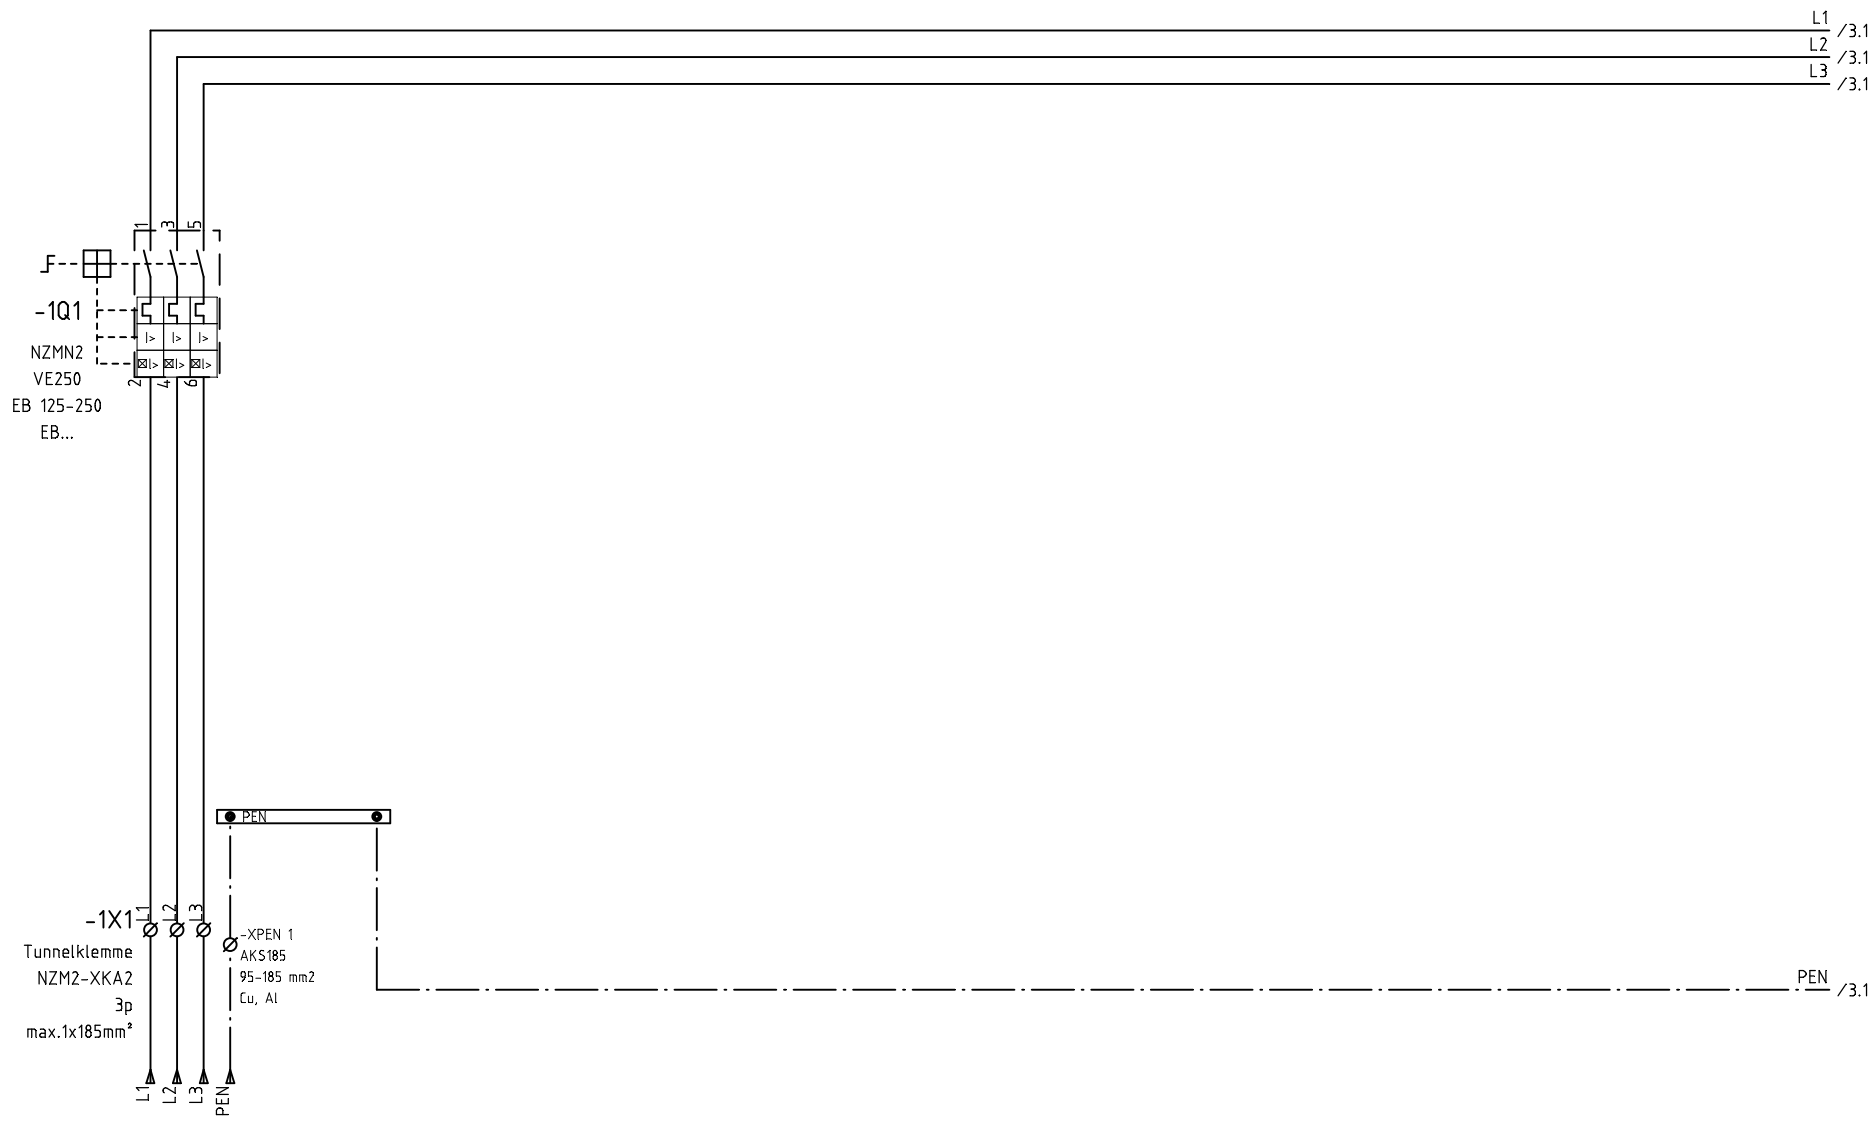

				Datum	31.05.2023	REXEL Austria GmbH. Walcherstraße 1a 1020 Wien		 Powering Business Worldwide		KNG WAME Pos 01 Stromlaufplan 2 Stromlaufplan		=000010 KNG WAME 250A		+10 Blatt 2 4 Bl.	
				Bearbeiter	MME										
				Geprüft	Kunde										
R.	Änderung	Datum	Name	Norm	Ursprung	Ersatz für		Ersatz durch		23401671					
1	1			2		3		4		5		6		7	8

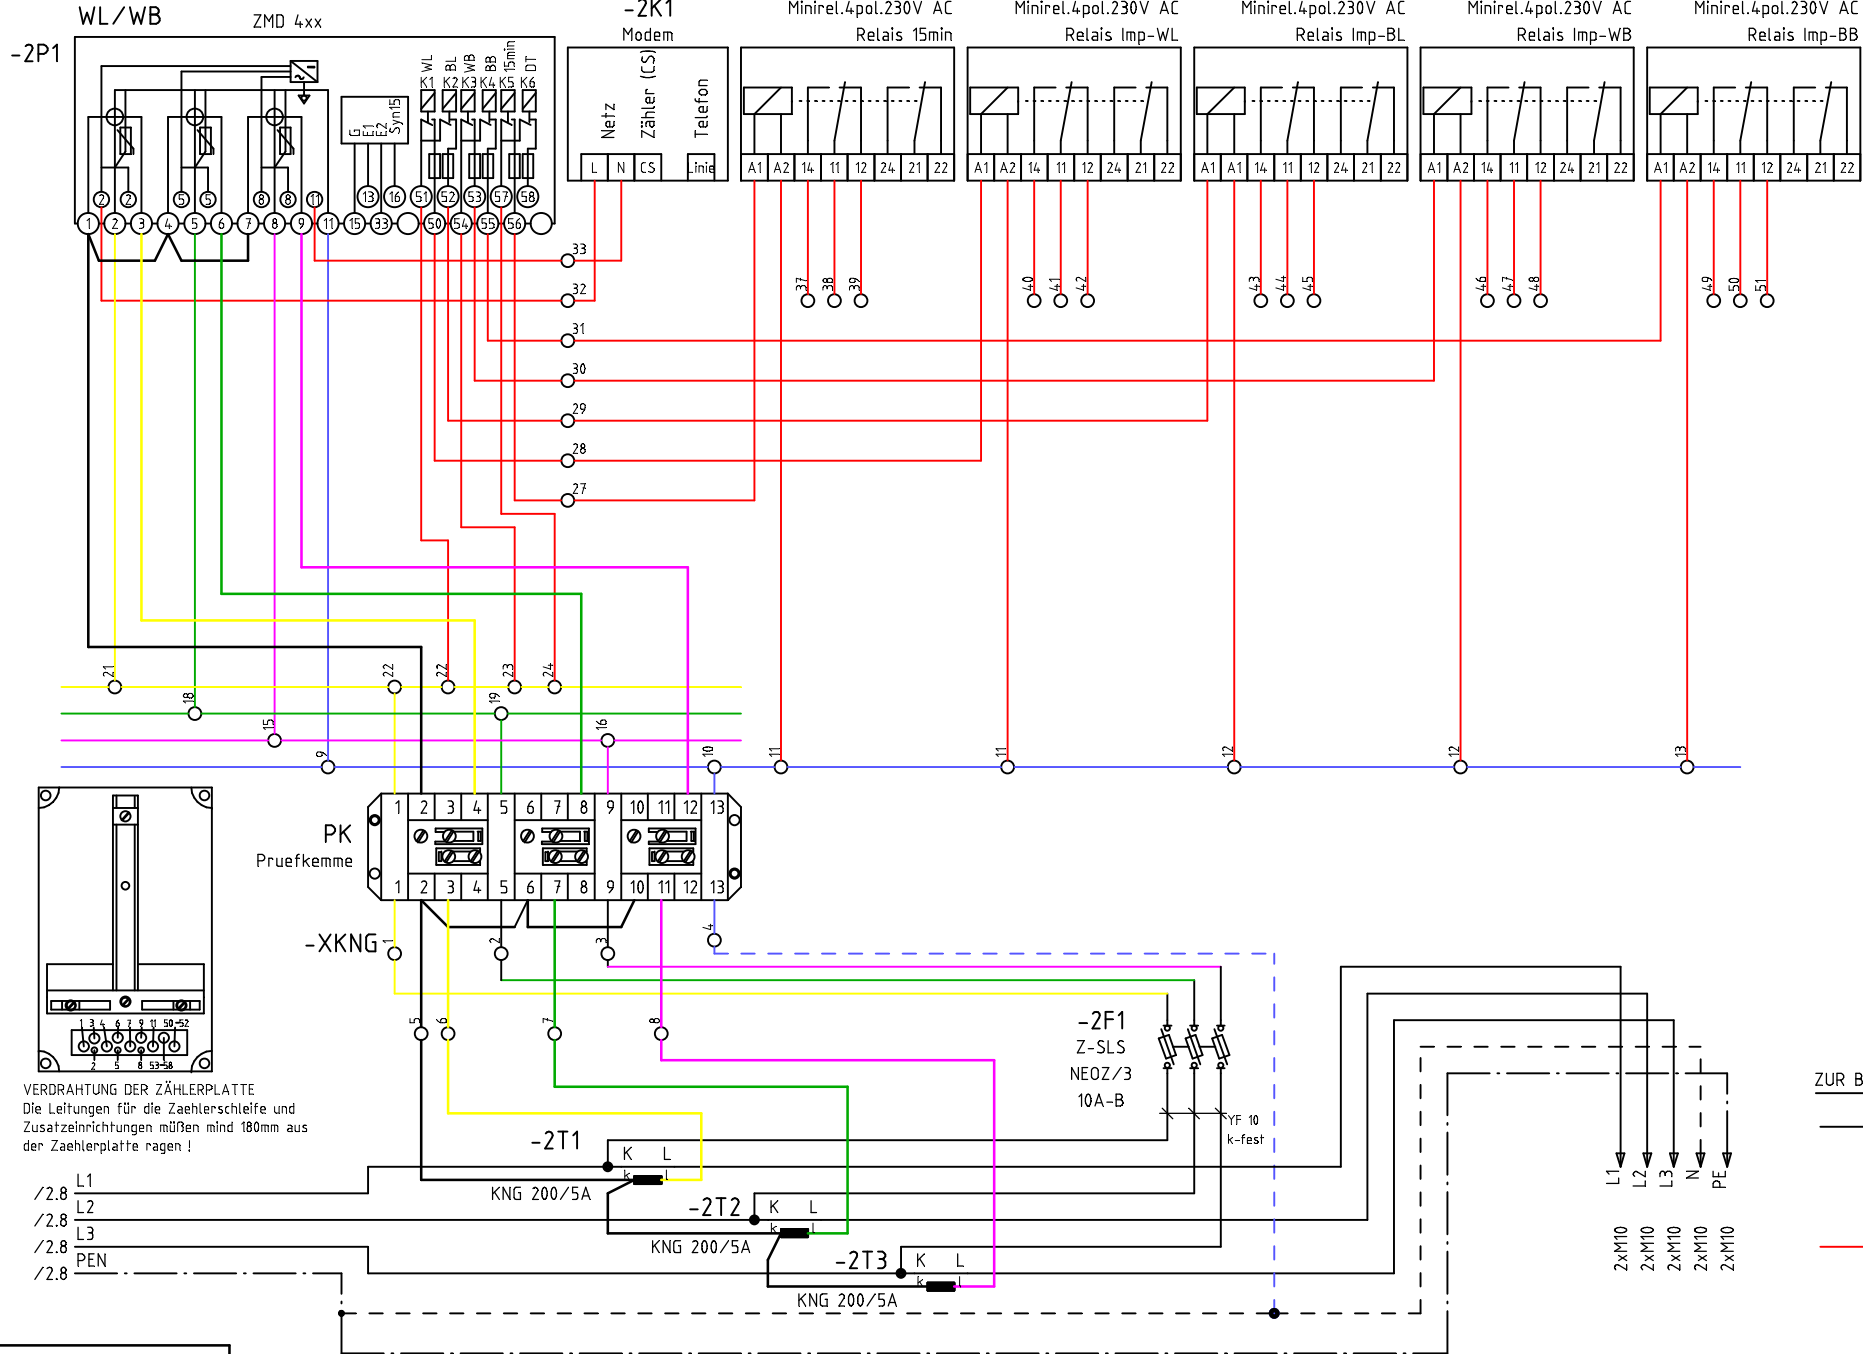

Datum	31.05.2023
Bearbeiter	MME
Geprüft	Kunde

REXEL Austria GmbH.
Walcherstraße 1a
1020 Wien

EATON
Powering Business Worldwide

KNG WAME
Pos 01
Stromlaufplan
3
Stromlaufplan

=000010 +10
KNG WAME 250A

23401671

Blatt 3
4 BL.

